


# 11-kg-Flaschenanlage in Fahrzeugen

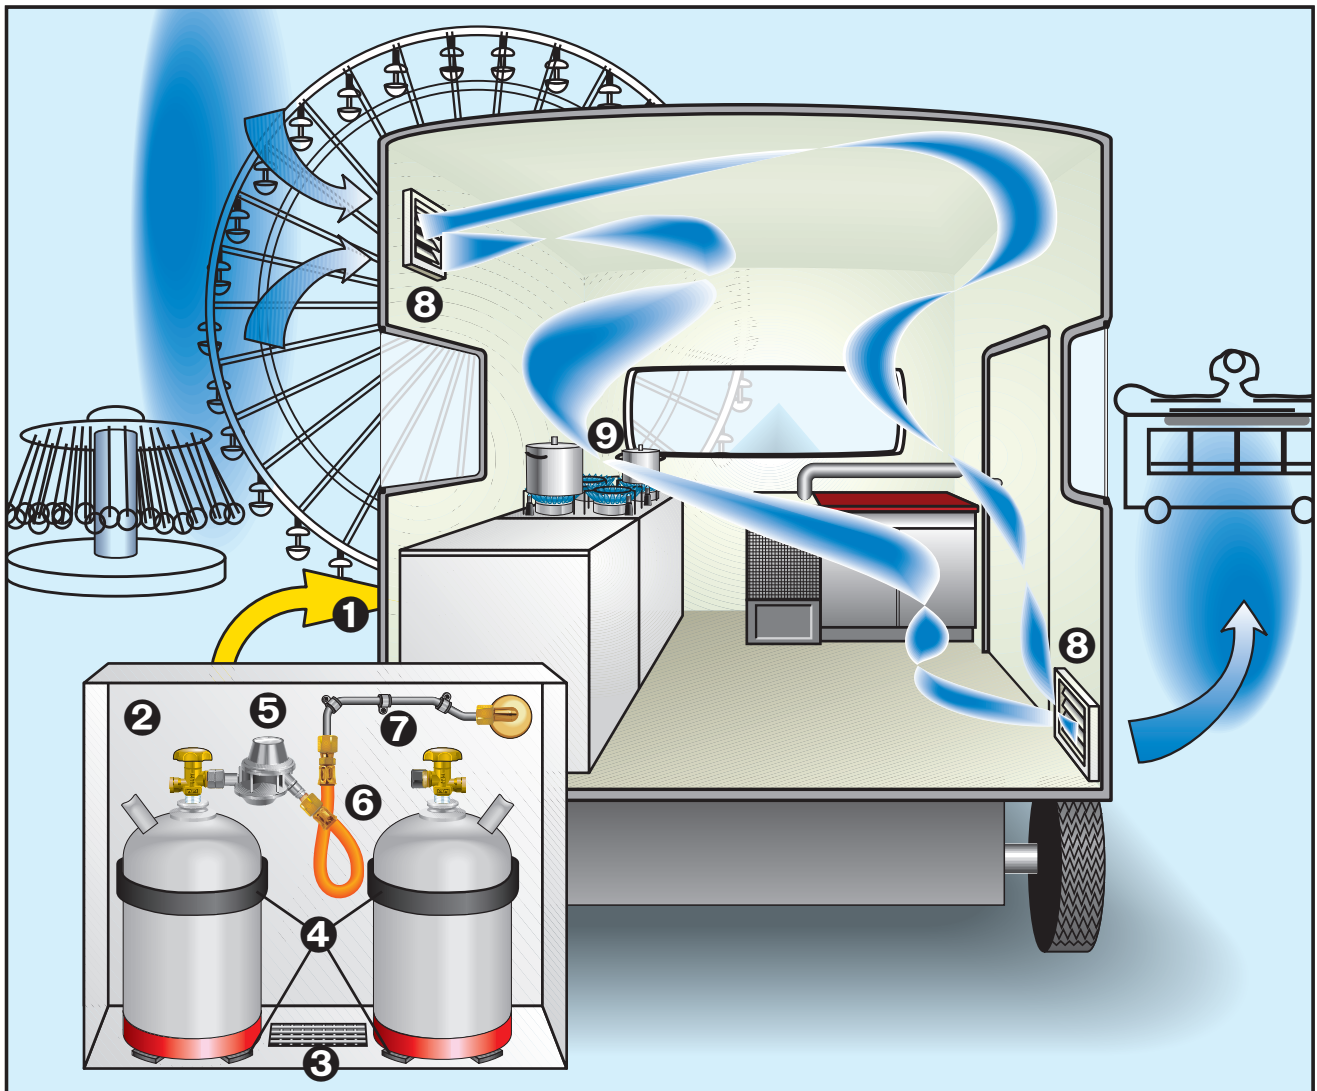

- ❶ Aufstellraum (Kasten, Schrank) Flüssiggasflaschen; anschließbar, nur von außen zugänglich
- ❷ Aufstellraum mit ausreichender Feuerwiderstandsfähigkeit
- ❸ Lüftungsöffnung ins Freie; Mindestgröße 100 cm<sup>2</sup>
- ❹ Flaschen-Halterungen; fest mit dem Fahrzeug verbunden
- ❺ **Zweistufige** Sicherheitsdruckregleinrichtung „S2SR“ (Safety two Stages Regulator - bisherige Bezeichnung: Überdrucksicherheitseinrichtung (ÜDS)) optional mit Rändelmutter, Sichtanzeige, Manometer
- ❻ Schlauchleitung; max. 40 cm lang
- ❼ Rohrleitung
- ❽ Lüftungsöffnungen; Mindestgröße jeweils 100 cm<sup>2</sup>
- ❾ Gasgerät mit Flamenüberwachungseinrichtungen (Züandsicherungen)